


※ MARK ARE SELECTED OR REQUIRED ITEM

CABLE GLAND
ケーブルグランド
JIS F 8801 "G"
20 (a, b, c)
15 (a, b, c)

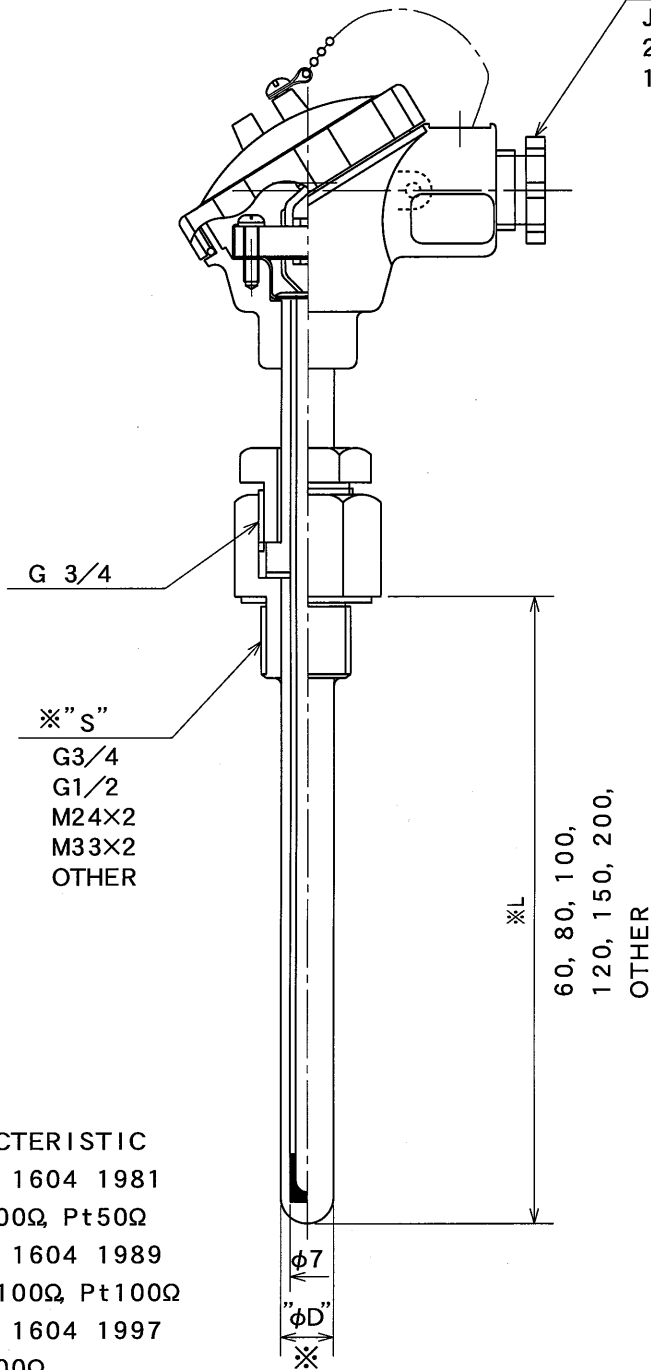


CHARACTERISTIC
JIS C 1604 1981
Pt100Ω, Pt50Ω
JIS C 1604 1989
JPt100Ω, Pt100Ω
JIS C 1604 1997
Pt100Ω
(EQUIVALENT WITH
IEC & DIN)

PTR-LN7

完備品

(COMPLETED)

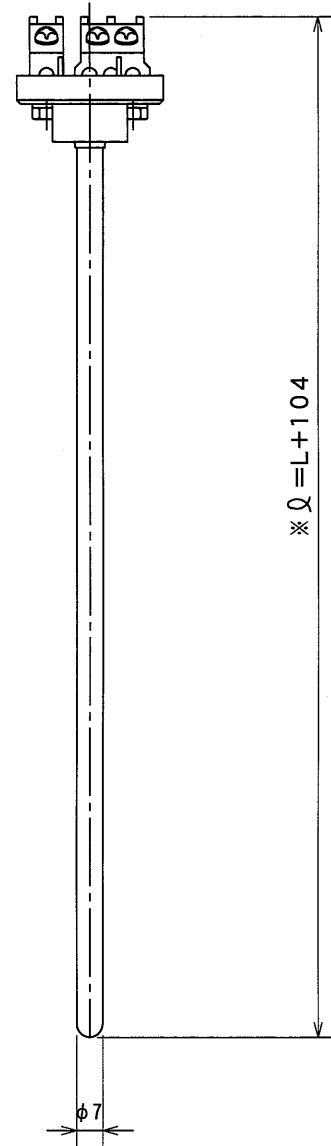

INTERNAL ELEMENT

PTR-N7 FOR PTR-LN7

予備品

(SPARE PARTS)

NOTE) THIS TYPE IS ABLE TO CHANGE THE
INTERNAL ELEMENT (PTR-N7) AT
FITTING STATE.

GDM CONNECTOR
GDM コネクタ

CABLE GLAND
ケーブルグランド
JIS F 8801 PG11

27×31.2HEX


Cu-PACLING
銅パッキン

G 1/2


TEFLON CABLE
テフロン電線

PROTECTING WELL
保護筒
SUS 304

GREASE
グリス



TERMINAL
端子



Rated
Value: Pt100Ω
抵抗値
Class : B-JIS 97
階級
Temp : Max. 200°C
温度

NOTE) THIS IS ABLE TO CHANGE THE
INTERNAL ELEMENT (PTR-N9) AT
FITTING STATE.
記) 測温抵抗体を計測箇所に取り付けたままの状態
内部素子 (PTR-N9) を取り替えることができます。

振動条件: 5~25 Hz 振幅 1.6mm
: 25~100Hz 加速度 4G

FILE 70-HAKO 002

△	DATE	SCALE	3rd ANGLE PROJECTION	TITLE
△	' 04. 10. 25	N / S		TYPE PTR-LN9
△	APPROVED	CHECKED	DRAWN	RESISTANCE BULB
△	<i>A. Makino</i>		<i>H. Tamura</i>	測温抵抗体
△	REVISION	BY	明陽電機株式会社 MEIYO ELECTRIC CO., LTD	DWG. NO. P-44501A-04